


СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об аварийных отключениях электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в 2011г.

№ п/п	Дата и время аварийного отключения	Дата и время включения после ликвидации (локализации) аварии	Наименование эл. установки присоединения	Причина аварийного отключения по итогам расследования	Выполненные мероприятия по устранению последствий аварии
1	16.07.2011 18 ³⁴	16.07.2011 18 ⁵⁹	ПС-110/10 «Стройиндустрия» секция шин 10кВ №1	К.З. в концевой кабельной муфте кабеля 10кВ присоединенного Потребителя. Выход из строя трансформаторов тока в яч.№17 ПС-110/10, отключение Исш 10кВ	Выполнены аварийно-восстановительные работы по ячейке №17 ПС-110/10
2	15.08.2011 00 ¹⁰	16.08.2011 01 ⁴⁵ час.	РП-10кВ.№2 секция шин 10кВ №2 отходящая яч. №9 КТП №14 ввод 10кВ.№1 КТП №13 ввод 10кВ.№1	К.З. в кабельной соединительной муфте кабельной перемычки 10кВ КТП №14 – КТП №13 (КЛ-10кВ.№2/9-2) кабель проложен в земле	Выполнены аварийно-восстановительные работы на кабельной линии 10кВ №2/9-2

Начальник ЦСП ЗАО «Спецэнерго»

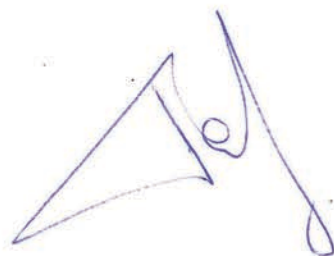

А.Н.Гарипов

Исп. Парамонова И.Н.
тел (4725) 469-530